
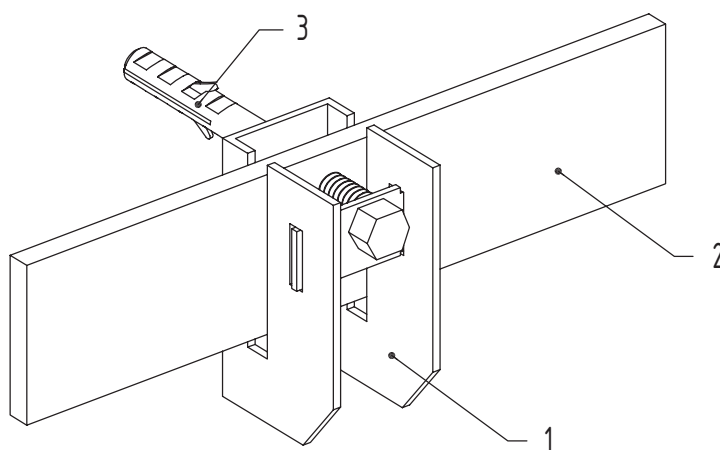


Узел фиксации полосы на стене здания

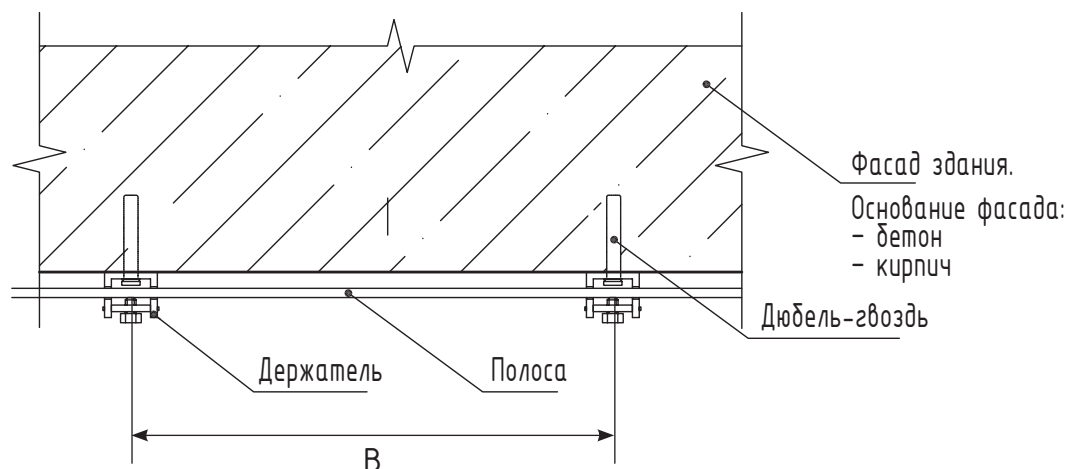

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель для полосы толщиной до 8 мм с фиксирующим болтом	31551	шт.	0,22
2	Проводник	полоса 4x25, 4x40	кг	4x25 мм – 0,78 кг/м.пог. 4x40 мм – 1,26 кг/м.пог.
3	Дюбель-гвоздь 8x60 мм или крепежный винт	–	шт.	0,0085

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).
2. Позиция "3" – дюбель-гвоздь 8x60 мм в комплект поставки не входит.

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации полосы к стене здания		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							144	174
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Утвердил			